


Langå Varmeværk A.m.b.a.


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024


Vedvarende energi

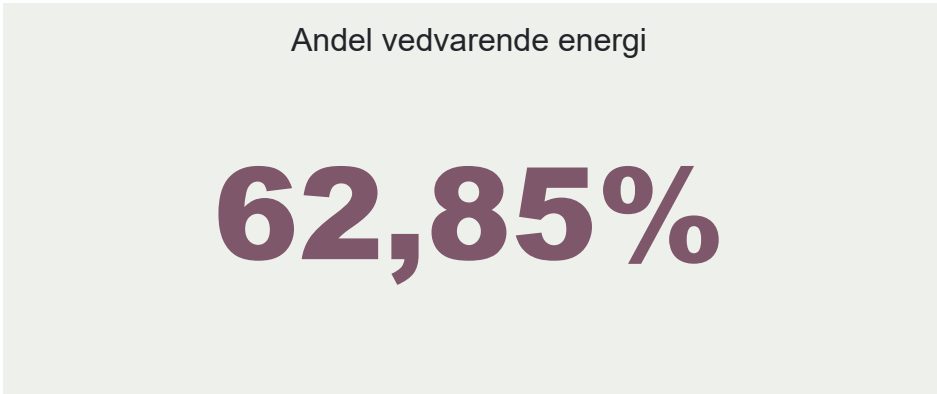

Rangering - CO₂ udledning

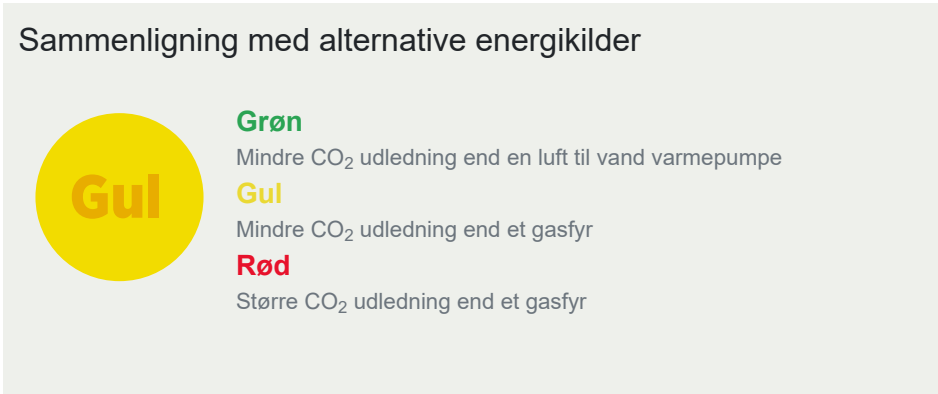

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

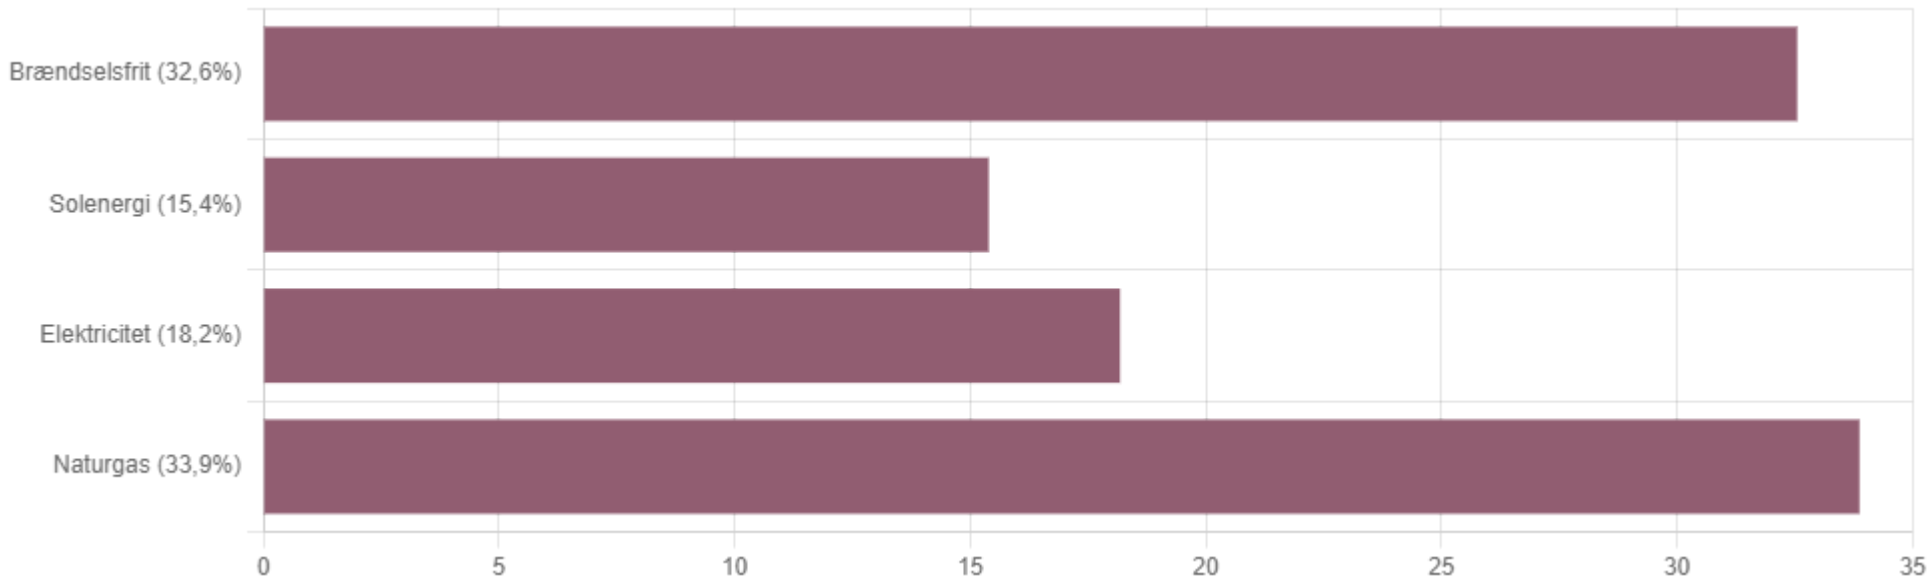

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	24,3	kg/GJ	87,4	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	70,3	g/GJ	253,1	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,3	g/GJ	1,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	26,3	kg/GJ	94,8	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	1,4	g/GJ	5,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	32,4	g/GJ	116,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	18,2	g/GJ	65,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	14,4	g/GJ	51,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,8	g/GJ	2,9	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Langå Varmeværk A.m.b.a.
CVR: 31223717
Borgergade 6 | 8870 Langå
+45 86 46 20 44 | info@langaafjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.